


Detalle de puerta para nicho de medición

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

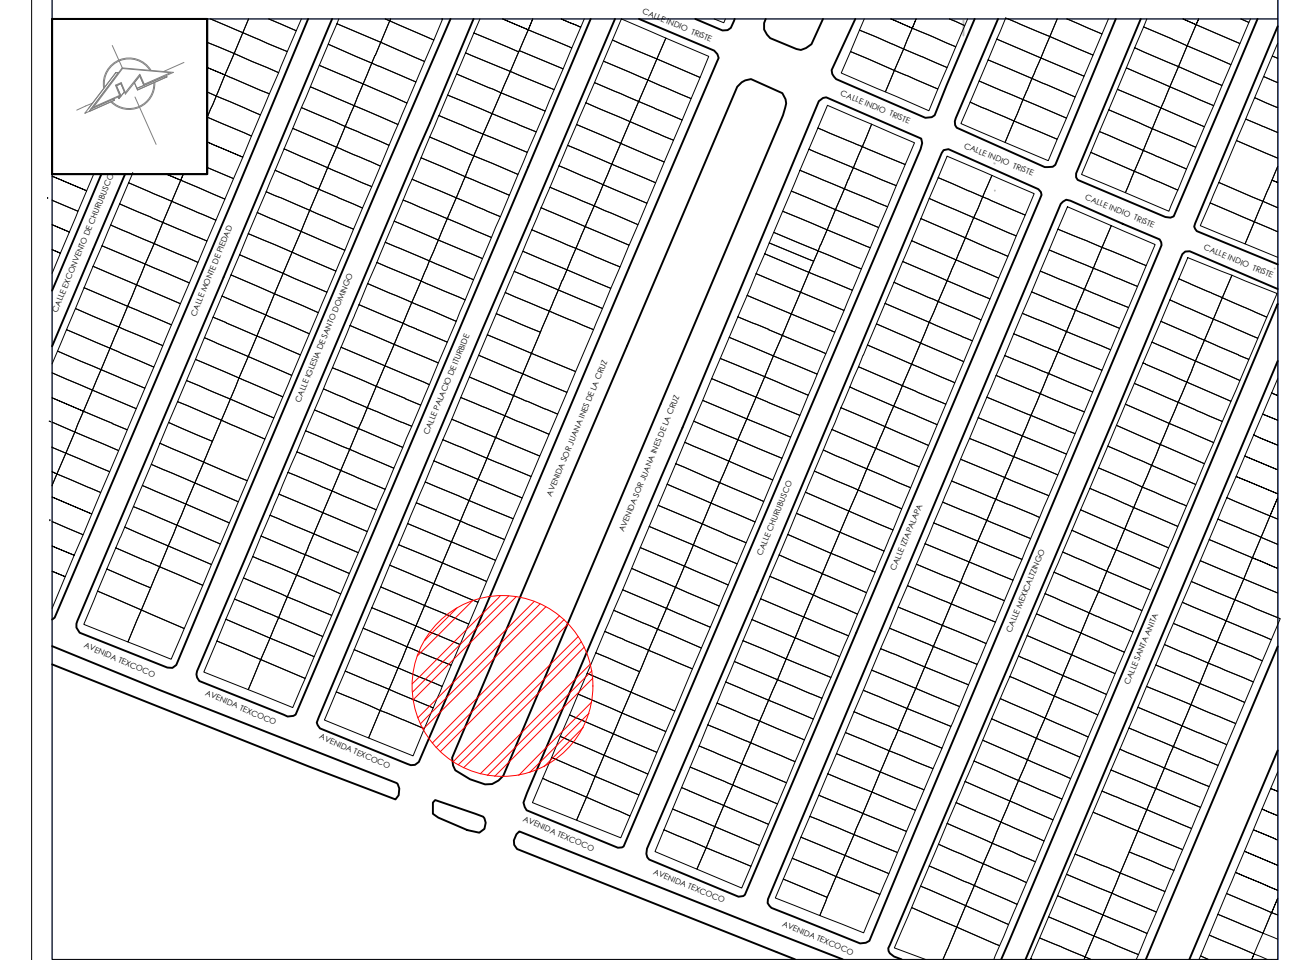

SIMBOLOGÍA

- Desconexión eléctrica en poste (libranza) y transformador suministro y colocación de hasta 9.00 m de tubo PAD negro de 3" 1 bota termo contráctil con 3 salidas para cable XLP, suministro e instalación de cable de 20.00 m cobre desnudo calibre 2 soldado a una varilla coperweld nueva en el registro existente.
- Adecuación de canalización de cables THW calibre 250 mcm, que van del transformador al interruptor principal del CCM
- Fabricación, suministro y colocación de puerta de herrería con una sección de 0.97 x 1.67 mts.

POZO-4



ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NEZAHUALCÓYOTL, MÉXICO.



PROYECTO: REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA DE POZOS DE AGUA POTABLE NO.: POZO NEZA 4		
UBICACIÓN: AV. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ SIN ESG. AV. TEXCOCO, COL. METROPOLITANA 2ª (SOBRE EL CAMELLÓN).		
PRESIDENTE MUNICIPAL: LIC. ADOLFO CERQUEDA REBOLLO		
DIRECTOR GENERAL DEL O.D.A.P.A.S.: ING. JOSÉ GERARDO CÁRDENAS GUZMÁN	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN: ING. ELEAZAR PÉREZ CENOBIO	
DIRECTOR DE OPERACIÓN HIDRAULICA: C. RICARDO XOCHICALE SÁNCHEZ	SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN: C. ISAURO CORTÉZ VAZQUEZ	
PROYECTO: ING. EDGAR ENRIQUEZ GONZÁLEZ.	ESCALA: S / E	NÚMERO DE PLANO: 3 / 3
FECHA: AGOSTO 2023	ACOTACIONES: METROS	PLANO: RP / 4